


Rauchdichte-Prüfkammer Abmessung (B x H) 5 m x 5 m, weitere Standardgrößen 4,0 m x 4,0 m und 3,4 m x 3,4 m

DIN EN 1634-3 : 2009-09 (europäisch)

Prüfungen zur Rauchdichte für Rauchschutzabschlüsse (Türen, Tore, Klappen, Fenster) zur Bestimmung der Leckrate

DIN 18095-2 : 1991-03 (national)

Prüfungen zur Rauchdichte für Rauchschutzabschlüsse (Türen, Tore, Klappen, Fenster) zur Bestimmung der Leckrate

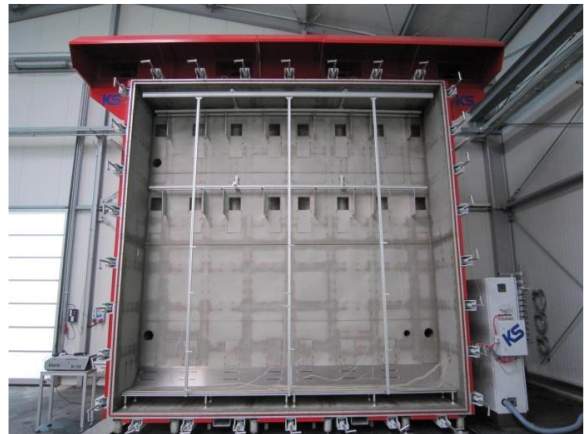

Rauchprüfkammer 5 x 5 m – Innenansicht



Rauchprüfkammer 5 x 5 m – Frontansicht
Beispiel Verkleinerung auf 3,4 x 3,4 m



Rauchprüfkammer 5 x 5 m – Seitenansicht

DMT GmbH & Co. KG

Anlagen- und Produktsicherheit

Prüflaboratorium für Brandschutz

Tremoniastraße 13

44137 Dortmund

Tel +49 231-5333-240

Fax +49 231-5333-299

www.dmt-group.com · dmt-firetest@dmt-group.com

www.anlagen-produktsicherheit.dmt-group.com



TÜV NORD GROUP

Earth. Insight. Values.